



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO

CERTIFICATE of TYPE EXAMINATION

Registrazione n.° CPD/1650/07

Registration number

Prima emissione/First issue 25/07/2007

l'Istituto di Certificazione CSI S.p.A.

The Certification Body CSI S.p.A.

dichiara che la Società/declare that the Company

MONTECOLINO S.p.A.

Via Stazione Vecchia, 110 - 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS)

Ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/Has requested on the specimens named

MOQUETTE "FAMIGLIA MAGIC"

Textile floor "Famiglia Magic"

Le prove di Tipo (ITT) secondo la norma EN 14041:2004, in conformità ai punti 4.1, 4.2, 4.3 richiamati nell'allegato ZA della norma stessa, secondo la procedura del Sistema 3 (tre) -

Allegato III della Direttiva 89/106/CEE

For Initial Type-Examination according to the EN 14041:2004 and to test in compliance with the points 4.1, 4.2, 4.3 of EN 14041:2004, according to the procedure of System 3 (three) - Annex III of the 89/106/EEC Directive

I risultati delle prove eseguite sul campione più rappresentativo della famiglia sono riportati nell'Allegato A

The results of the tests done on the most representative specimens are reported in Annex A

Data 2^a emissione/2nd issue date

25/07/2010

Data scadenza/expiring date

24/07/2015


GRUPPO
IMQ

Pag. 1/2

Il Responsabile del Centro

Managing Director

Dott. Ing. P. Cau

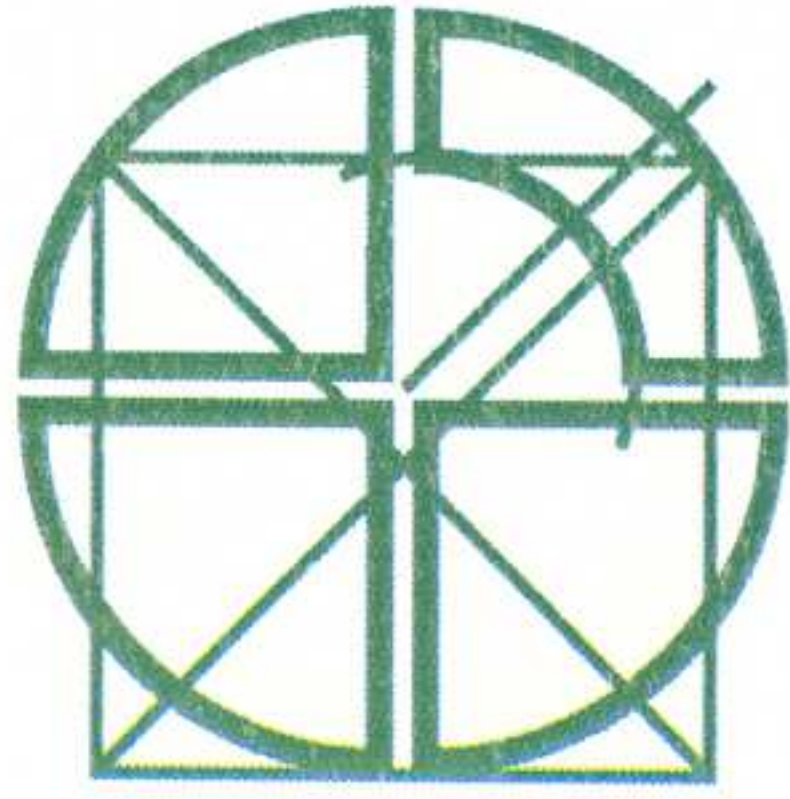

CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

Certificato di Esame di Tipo - Allegato A

Certificate of Type Examination - Annex A

Registrazione n.° CPD/1650/07

Registration number

Prima emissione/First issue 25/07/2007

MONTECOLINO S.p.A.

Via Stazione Vecchia, 110 - 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS)

FAMIGLIA MAGIC

Textile floor

Caratteristiche della famiglia:

characteristics of the family:

Agugliato polipropilene 100%

100% polypropylene draw

Finissaggio Lattice SBR

SBR Latex backing

Peso per unità di superficie:

Weight for surface unit

Spessore totale:

Total thickness

da 520 a 2600 g/m²

from to

da 3 a 8 mm

from to

In base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto, i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:

According to tests and technical file the results valid for every products in the family are:

Reazione al fuoco/Reaction to fire:

B_{fl} s1

Posa in opera/End use

appoggiato a supporto incombustibile

Loose laid on Euroclass A1/A2 substrate

Ritardanti di fiamma/Fire retardants:

assenti/none

Rilascio di sostanze pericolose/Dangerous substances:

conforme/compliant

Data 2^a emissione/2nd issue date

25/07/2010

Data scadenza/expiring date

24/07/2015

GRUPPO
IMQ

Pag. 2/2

Il Responsabile del Centro

Managing Director

Dott.-Ing. P. Cau